



Atelier Bonmot spol. s.r.o.
Ing. Hana Bělařová
Na Střelnici 343/48
779 00 Olomouc

Naše značka:
8470/16/OVP/Z

Vyřizuje:
Ing. Olga Pitrová

Datum:
21.11.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: územní studie zastavitelné plochy Z69 a navazujících ploch v k.ú.Klokočov u Příbora

**okres: Nový Jičín
k.ú.: Klokočov u Příbora, Skotnice**

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Optický kabel

Podmínky:

1. Toto vyjádření doplňuje naše vydané vyjádření pod č. 7572/16/OVP/Z ze dne 19.10.2016.
2. K Vaší žádosti ze dne 21.10.2016 Vám sdělujeme následující:
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. Z pohledu plánovaného plynovodu DN 900 Libhošť - Třanovice:
Územní studie bude realizována v jednotlivých dílčích etapách různého rozsahu
Jednotlivé etapy budou při dalším, detailnějším rozpracování zaslány společnosti NET4GAS k připomínkám, jedná se především o plochu F (dětské hřiště) a plochy J (jiný typ ubytování), které jsou v současné podobě v kolizní pozici s koridorem pro plánovaný plynovod a tudíž nepřijatelné. Avšak s ohledem na jejich dočasnost mohou být povoleny do doby realizace plánovaného plynovodu.
V případě požadavku na stavby s životností delší než doba do výstavby plánovaného plynovodu, budou v další fázi projektu zastavitelné plochy stavenovány podmínky pro jejich realizaci (odstupové vzdálenosti ploch pro dočasné ubytování, korekce plochy pro dětské hřiště od plynovodu západním směrem)
Nutno zkoordinovat s požadavky ochrany před stávajícím plynovodem DN 500 (plocha pro dětské hřiště).
5. K plánované výsadbě stromů a porostů:
 - Nad plynovodem musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu.
 - Neosázený pruh nesmí být využíván jako cesta pro mechanismy s celkovou hmotností nad 3,5 t.
 - Pojezdy a přejezdy mechanismů jsou možné pouze přes zpevněné plochy.
6. Stavba oplocení:
 - V případě výstavby oplocení musí být plotové sloupky umístěny min. 2 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany (předložit projektovou dokumentaci s umístěním plotových sloupů k odsouhlasení při vytyčení pracovním Provozní oblasti).
 - Oplocení v souběhu s plynovodem musí být umístěno minimálně 10 m od půdorysu plynovodu.
 - Do oploceného prostoru musí být umožněn kdykoliv vstup zaměstnancům NET4GAS, s.r.o. zajišťujících

8470/16/OVP/Z, str. 1 / 2

provoz a údržbu plynovodů a kabelů NET4GAS, s.r.o. (dle § 24 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.).


7. K záměru výstavby dětského hřiště - označení písmenem F Vám sdělujeme, že požadujeme jeho umístění min. 50 m od stávajícího VTL plynovodu.
8. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
9. **Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.**


V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



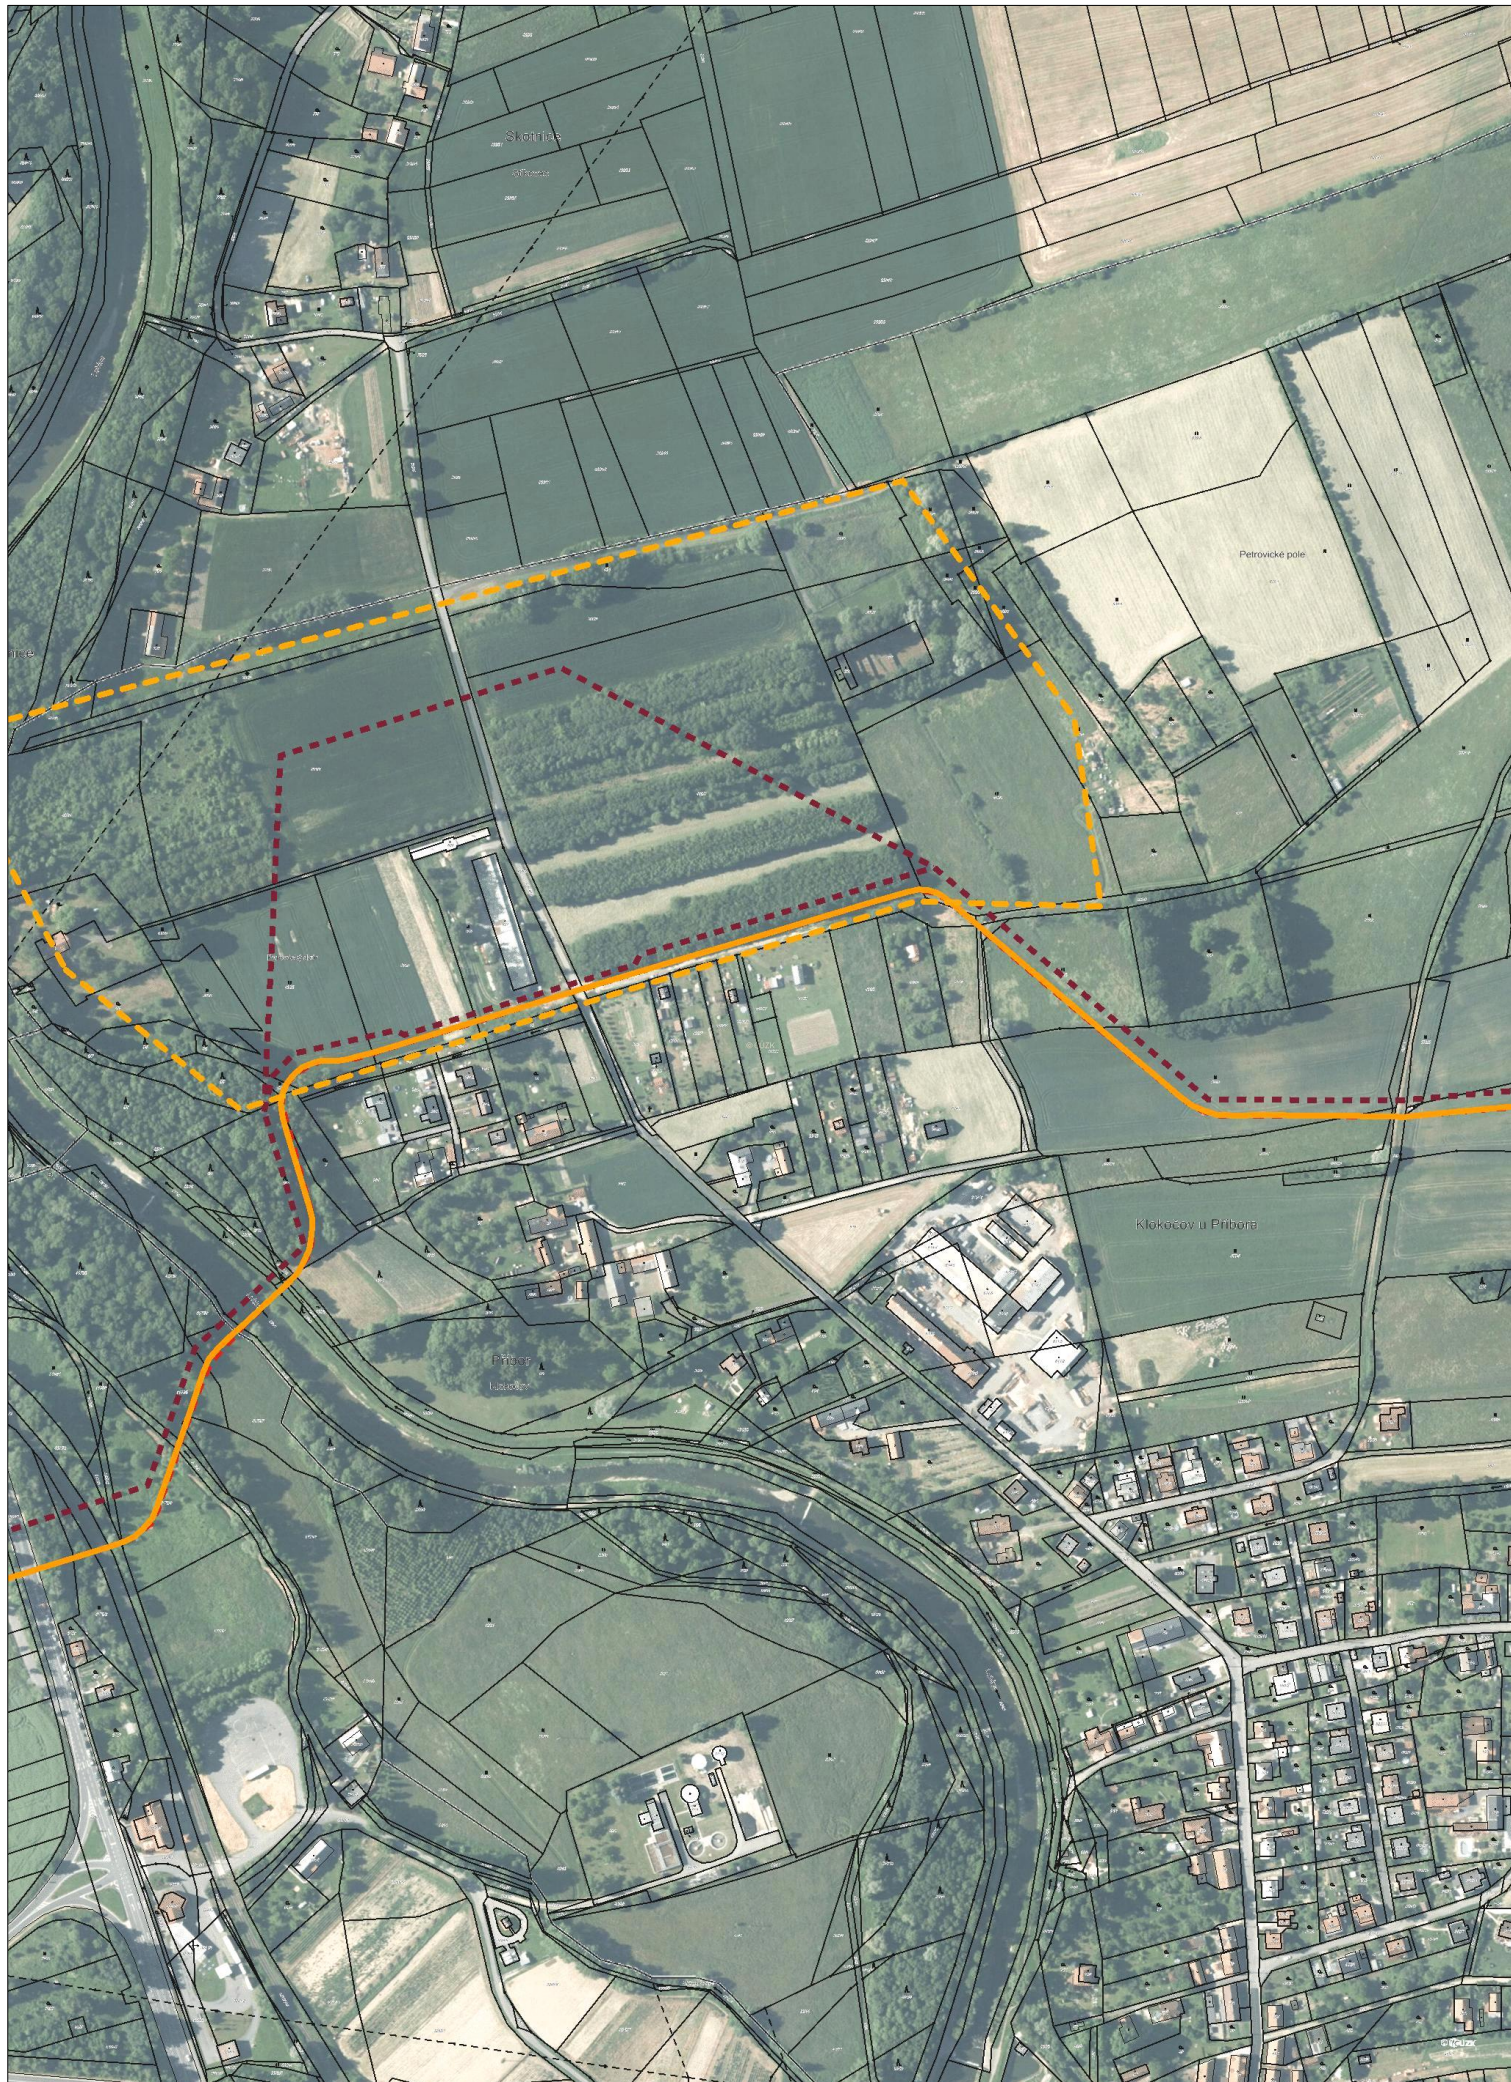

0m 100m 200m



NET4GAS, s.r.o.
Příloha k vyjádření

Situace: 1/1
8470/16/OVP/Z

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ



Příloha k vyjádření: 8470/16/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
482520.635	1120839.583
481914.787	1120677.306
481806.613	1120827.218
481789.606	1120946.232
481907.063	1120943.133
482332.084	1121074.513
482441.816	1120986.412