RWE
The energy to lead

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR
Došlo: 14 -08- 2014
Č.j.: 8873/Ku
Přílohy:
Č. dopor.
Zpracov.
Ukl. zn.

Městský úřad Příbor
Ing. arch. Petra Martináková
náměstí Sigmunda Freuda
19
74258 Příbor

naše značka	vyřizuje	datum
5000986182	Ing. David Cvalín	08.08.2014

Věc:
Vyjádření k upravené ÚS Příbor_zastavitelná plocha Z73

Obec: Příbor

K.ú. - p.č.: Klokočov u Příbora

Vaše značka: 8467/2014/Mar ORM-301/2013

Stavebník: Neuvedeno

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

Obdrželi jsme Vaši Žádost o vyjádření k upravené ÚS zastavitelné plochy Z73 k.ú. Klokočov u Příbora. K tomuto sdělujeme následující stanovisko.

Sledované území v rámci ÚS doposud není plynofikováno. Sledovaným územím prochází VTL plynovody (VTL DN 500, PN 40 Lipník - Příbor ID 1424651, 1424652, 1424653 a VTL DN 300, PN 40, ID 1422082). Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu.

V ÚS požadujeme:

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.

- ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz příloha č. 1
- ochranné pásmo plynovodů a technologických objektů činí 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu
- ochranné pásmo STL plynovodů a NTL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu;

2. zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailech části ÚP.

K zaslané dokumentaci máme tyto připomínky:

Kapitola 14 # Zásobování plynem:

Odhad příkonu pro 14 RD je cca 22 m3/hod.

Teoretická možnost napojení této plochy na DS je ze stávajícího koncového NTL plynovodu D225 ID 1510486. Pokud bude tento plynovod v době realizace stavebního záměru stále v hladině NTL, navržená D63 je nedostatečná, tato by odpovídala hladině STL. Bude posouzeno následovně v další fázi # u konkrétního stavebního záměru.

Pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno se obrátit na RWE Distribuční služby # odbor operativní správy sítí a vyžádat si písemný souhlas.

Při umísťování budov a objektů do BP VTL plynovodů je nezbytné vycházet z písemného vyjádření RWE Distribuční služby k existenci PZ a navazujících, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Obecně dle interní metodiky RWE:

Stavby pro bydlení a rekreaci:

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
401 17 Ústí nad Labem-město
T +420475325131
F +420475325130
E info@rwe-gasnet.cz
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23 083
02.06.2006

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17663193
Kód banky: 0300

RWE
The energy to lead

- U plynovodu VTL DN 500, PN40 (ID 1424651,1424652,1424653) 30 m od líce potrubí
- U Plynovodu VTL DN 300, PN40 (ID 1422082) 20 m od líce potrubí

Samostatně stojící stavby mimo stavby pro bydlení:
- U plynovodu VTL DN 500, PN40 (ID 1424651,1424652,1424653) 20 m od líce potrubí
- U Plynovodu VTL DN 300, PN40 (ID 1422082) 15 m od líce potrubí

Prosím o úpravu v grafické části ÚS.

Umístění konkrétních staveb bude konzultováno individuálně na RWE Distribuční služby, s.r.o. kontakt p. Kaňa Tomáš, tomas.kana@rwe.cz, 595142752.

Konkrétní technické podmínky napojení, stanovisko ke kapacitě, stanovisko k investorství rozšíření DS, podmínky rozšíření DS a další budou řešeny v následující fázi po upřesnění počtu a charakteru nových OM v rámci tzv. "Smlouvy o připojení" (v případě jednoho OM na základě #Žádosti o připojení k DS"), nebo tzv. #Protokolu o zajištění kapacity v DS" resp. "Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní" (v případě rozšíření DS o více OM, na základě #Žádosti o prověření volné kapacity v DS").

Případné přeložky stávajících PZ se řeší dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet:

a) v ochranném pásmu zejména:
- lze může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení na trase);
- je nutno keře, nízkokořenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na každou stranu;
- je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu;
- v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný zelený pás;
- oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo;

b) v bezpečnostním pásmu zejména:
- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb např. parkoviště nebo skladové otevřené plochy;
- sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpečnostní pásmo;

c) dále:
- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594;
- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely;

Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na adrese: https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vektorova-data-pro-organy-statni-spravy/prihlaseni/.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s případnou plynofikací - zárukou dodávky zemního plynu je buď uzavřena "Smlouva o připojení k distribuční soustavě" (v případě vzniku 1 odběrného místa) nebo uzavřená "Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní" (v případě vzniku více odběrných míst). Pro podání žádosti o vyhotovení těchto smluv můžete využít následující odkaz: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/ nebo http://www.rwe-distribuce.cz/cs/distribuce-plynu-online/

VTL plynovody nad 40 bar (VVTL) jsou v majetku společnosti NET4GAS, s.r.o. K těmto zařízením je tedy potřebné si vyžádat stanovisko od provozovatele přepravní soustavy, tj. společnosti NET4GAS, s.r.o.

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí RWE GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.

Při respektování uvedených podmínek s návrhem ÚS souhlasíme.

RWE
The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000986182 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
DIČ CZ27295567

Ing. David Cvalín
technik strategie sítí
odbor strategie sítí
RWE GasNet, s.r.o.

david.cvalin@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha č. 1

ŠÍŘKA OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSEM VTL PLYNOVODŮ DO 40 bar (m)							
Druh pásma	Datum uvedení plynovodu do provozu*	DN					
		≤100	>100 ≤250	300	>300 ≤500	>500 ≤700	>700
OCHRANNÉ		4	4	4	4	4	4
BEZPEČNOSTNÍ	do 03.07.09	15	20	40	40	40	40
BEZPEČNOSTNÍ	od 04.07.09	10	20	20	30	45	65

* Přesná formulace § 68 a § 69 ve smyslu zákona 458/2000Sb. zejména ve znění zákona 158/2009Sb.


Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

oha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000986182 ze dne 08.08.2014.

rovozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Neuvedeno. K.ú.: Klokočov u Příbora.

Příloha č. 2 - Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

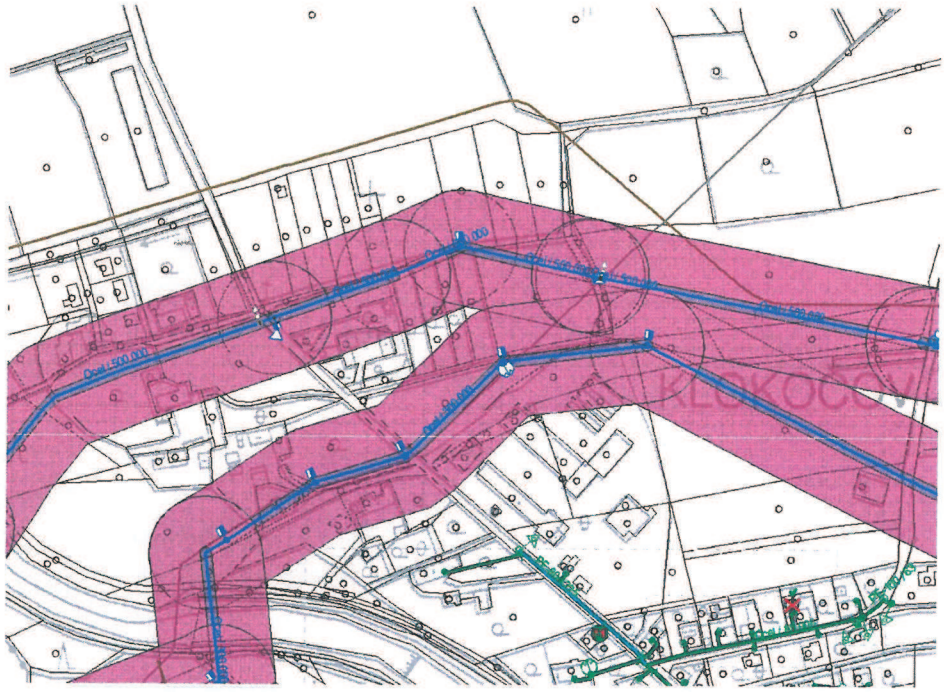

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				